


Превод от английски език



ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ ЗА НАЛЯГАНЕ AE 005


Инструкции за експлоатация

Тип MIGNON

EN 60947-4-1
PED 97/23 CEE



Европейски вариант

Вариант за Америка и
Канада

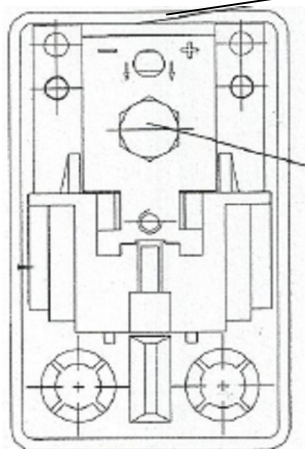


Опционален
диференциален
регулатор на
налягане


Регулиране на
изключвателя за
налягане

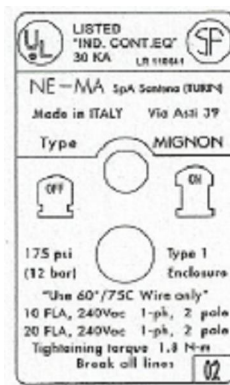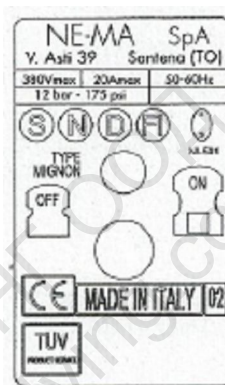

Заземителна клемма

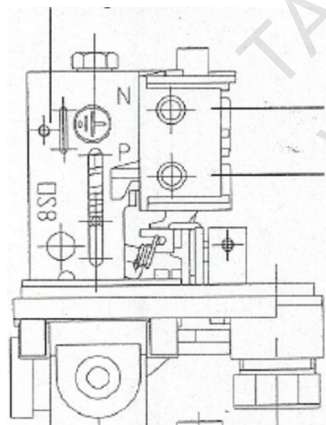

Двигател

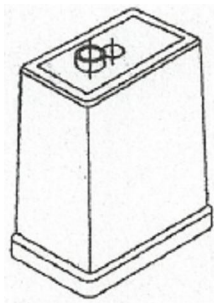

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ДВУПОЛЮСЕН



IP54

НОМИНАЛЕН ТОК 20 А макс.

2 ФАЗИ, 380 V, 50/60 Hz

ДВА КАБЕЛНИ НАКРАЙНИКА PG 13.5

ДВА КАБЕЛНИ НАКРАЙНИКА M20

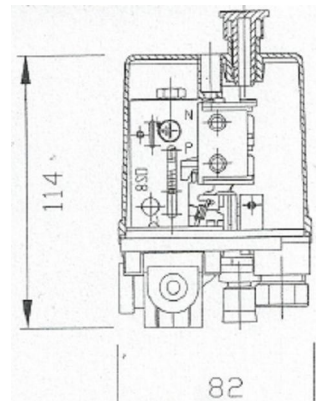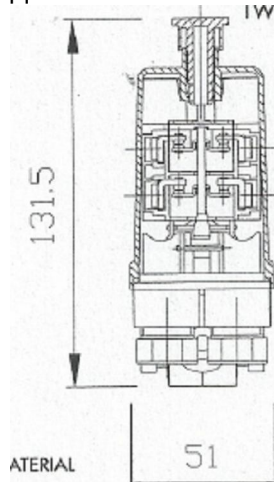



Клапан за разтоварване с конектори за бърза връзка от пластмаса

- като опция: месингов материал за тръба с $\varnothing$ 6.00 или 6.5 mm;
- вариант с вграден прекъсвач за претоварване по ток.

Монтажът и инсталирането на електрическите компоненти трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

Всички настройки трябва да се извършват, когато изключвателят за налягане е под налягане.

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com


Диаграма на налягането

КОД РМ12

НАЛЯГАНЕ НА ВКЛЮЧВАНЕ

$P1 = 6 / 4$

$P2 = 12 / 10$

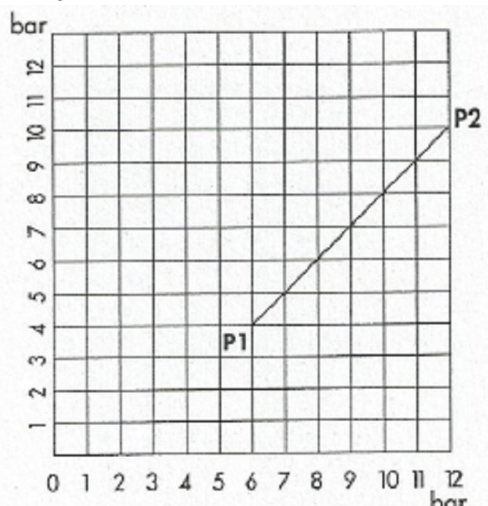

НАЛЯГАНЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

Код РМR12


НАЛЯГАНЕ НА ВКЛЮЧВАНЕ

$P1 = 6 / 4$

$P3 = 6.5 / 4$

$P2 = 12 / 10$

$P4 = 12 / 10$

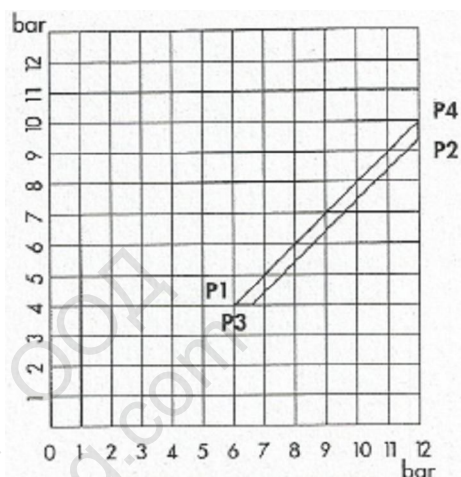

НАЛЯГАНЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

Код РМАСQ

НАЛЯГАНЕ НА ВКЛЮЧВАНЕ

Висока чувствителност

$P1 = 2.5 / 1.5$


$P2 = 5.5 / 4.5$

Нормална чувствителност

(стандартна)

$P3 = 2.8 / 1.4$

$P4 = 6 / 4.6$

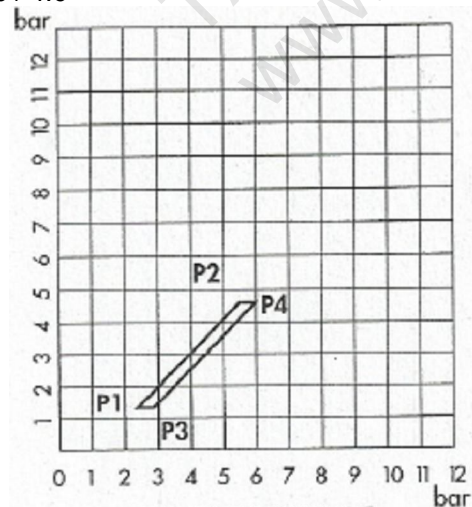

НАЛЯГАНЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

Код РМRACQ


НАЛЯГАНЕ НА ВКЛЮЧВАНЕ

$P1 = 2.2 / 1.2$

$P2 = 3.2 / 1.2$

$P3 = 6 / 4.8$

$P4 = 6 / 4$

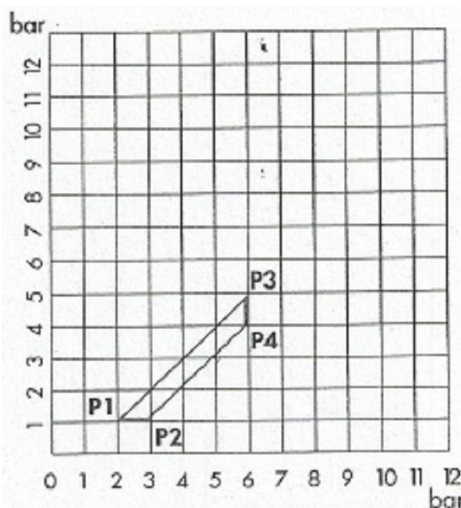

НАЛЯГАНЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

Внимание: Работна температура 0 °C до 50 °C. При по-ниски температури или след продължителни периоди на престой може да се появят реакции, които не съответстват на настройките, и да се наложи регулиране на предпазните клапани при започване на работа. По-високите температури могат да доведат до деформации на устройството.

Одобрения



Система за управление на качеството, сертифицирана съгласно ISO 9001:2000.

НЕ-МА С.п.а. ПРЕСОСТАТИ

Виа Асти № 39, 10026 САНТЕНА (Торино) Италия,

Тел.: + 39.011.945.57.32, Faks: + 39.011.949.83.90

Имейл: info@nema-spa.it